

## RICHIESTA DI 1° AVVIAMENTO UNITA' SUPERACQUA

Il diritto alla garanzia vale solo nel caso in cui la PDC sia stata messa in funzione dal Centro Assistenza Autorizzato Haier .

Numero Preventivo: _____	Luogo: _____	Data: ____/____/____
--------------------------	--------------	----------------------

**DATI UTENTE:**  
Rag. Sociale.: \_\_\_\_\_  
Cognome: \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Prov: \_\_\_\_\_ Cap: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_

**DATI APPARECCHIATURA:**  
Modello : \_\_\_\_\_ Matricola: \_\_\_\_\_  
Riscaldamento + Raffrescamento  Risc./Raff. + A.C.S.

**DATI INSTALLATORE:**  
Ditta: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Prov: \_\_\_\_\_ Cap: \_\_\_\_\_  
Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

**RICHIESTA AVVIAMENTO:**  
Dal giorno: \_\_\_\_\_ Al giorno: \_\_\_\_\_  
Nominativo referente di cantiere:  
Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Timbro/Firma  
Installatore

**Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale**

## VERIFICHE PARAMETRI INSTALLATIVI

Tipologia/quantità gas refrigerante totale riportato sull'etichetta		Tipo: _____	_____ kg
Distanza / dislivello UE-UI (solo ver. splittata) 30m/20m per 04-06kW - 50m/30m per 08-10kW			_____/____m
Diametri tubazioni frigorifere UE-UI (solo ver. splittata)	Gas: _____ mm	Liquido: _____ mm	
Carica aggiuntiva refrigerante (solo ver. splittata e se L tubazioni >10m)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	_____ g
Posizione unità interna (solo ver. splittata)	INTERNO <input type="checkbox"/>	ESTERNO - PROTETTA <input type="checkbox"/>	ESTERNO - NO PROTETTA <input type="checkbox"/>
Prova di tenuta tubazioni frigo (solo ver. splittata) a 30bar per 48h	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Collegamento scarico condensa UI (solo ver. splittata)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Dia.: _____ mm
Presenza filtro acqua esterno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza defangatore (UNI 8065:2019)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza sfiati aria impianto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza e taratura valvola sicurezza esterna	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	_____ bar
Presenza/capacità vaso d'espansione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	_____ litri
Presenza/capacità accumulo inerziale.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	_____ litri
Capacità totale terminali idronici			_____ kW
Presenza valvole sui terminali idronici	NO <input type="checkbox"/>	2 vie <input type="checkbox"/>	3 vie <input type="checkbox"/>
Presenza/capacità bollitore A.C.S.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	_____ litri
Presenza/modello pompa circuito second.	NO <input type="checkbox"/>	Mod. _____	
Riscaldamento supplementare	Resistenza elettrica <input type="checkbox"/>	Caldaia <input type="checkbox"/>	
Stima e verifica contenuto minimo di acqua impianto (somma dei volumi delle tubazioni + serb. accumulo + terminali); deve risultare superiore ai seguenti valori: = 30 litri HU062WAMNA = 40 litri HU102WAMNA = 55 litri	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	_____ litri
Impianto caricato con glicole	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Tipo e percentuale di glicole aggiunto	Propilenico <input type="checkbox"/>	Etilenico <input type="checkbox"/>	_____ %
Collegamento box ATW-A01 con cavo schermato (solo ver. monoblocco)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N.P. <input type="checkbox"/>
Eseguito test intervento flussostato e relativo allarme	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

<b>DISTANZE DI RISPETTO (cm):</b>	
A: _____	
B: _____	
C: _____	
D: _____	


**Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale**

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 [www.haiercondizionatori.it](http://www.haiercondizionatori.it) [info@haci.it](mailto:info@haci.it)

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società

soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

SCHEMA D'IMPIANTO:

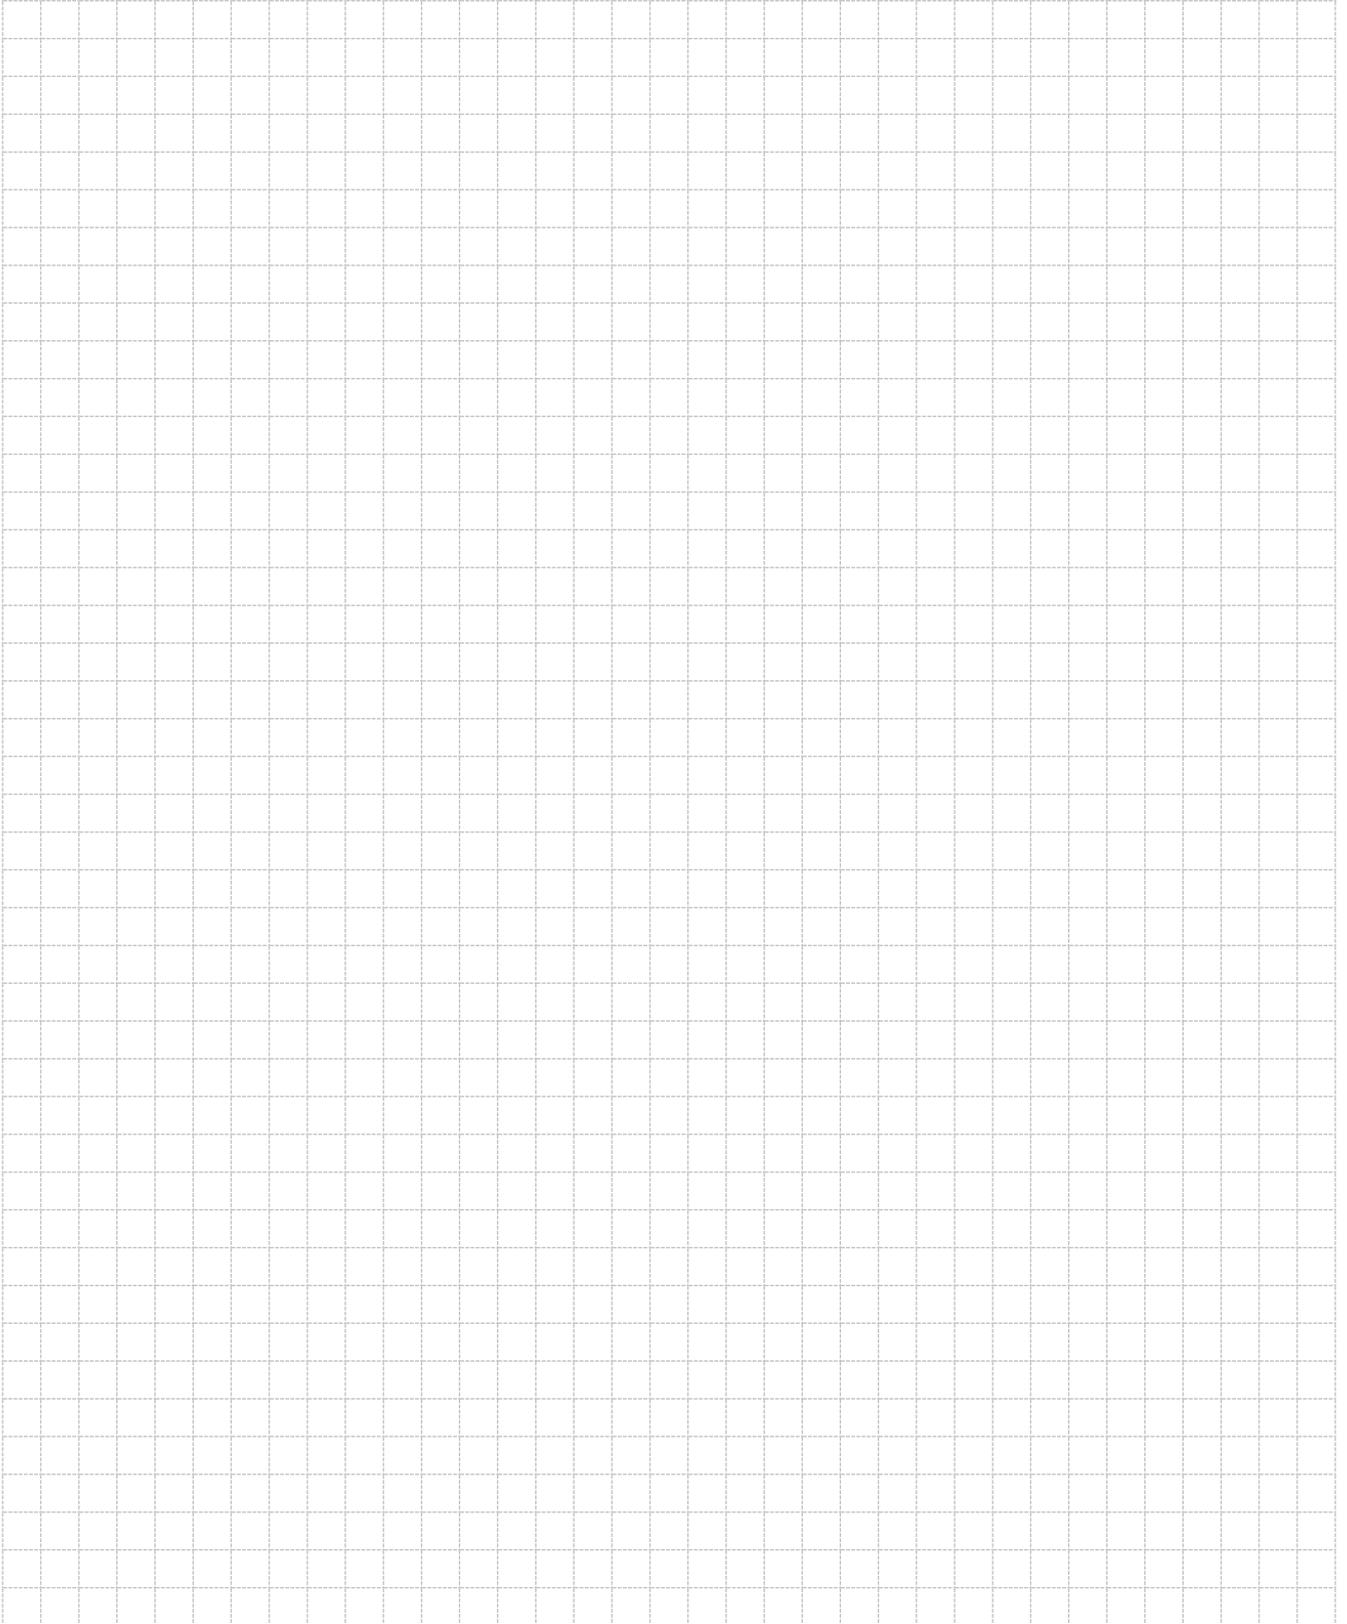

**Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale**

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 [www.haiercondizionatori.it](http://www.haiercondizionatori.it) [info@haci.it](mailto:info@haci.it)  
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società  
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."